ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства
за період з 13 по 19 липня 2015 року

Показники діяльності	Одиниця виміру	**Поточний 13.07-19.07**	Минулий 06.07-12.07	Коментарі
ВОДОПРОВІДН.Е ГОСПОДАРСТВО				
Загальна подача води	тис.м^3	**4 735**	4 813	Зменшення на 78 тис. м^3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобова подача води	тис.м^3	**676**	687	
Всього ліквідовано витіків	шт.	**198**	185	На 13 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем
в тому числі: з розриттями,	шт.	**42**	41	
з них: пошкоджено сторонніми організац.	шт.	**0**	0	
без розриттів, інші	шт.	**156**	144	
Кількість заявок на незадовільну якість води	шт.	**24**	27	*7 заявок – вул. Привокзальна, 8/1 (2 заявки), 12, 10/1 (4 заявки)* *4 заявки – просп. Героїв Сталінграда, 6а, 42, 20, 26* *3 заявки – Харківське шосе, 21, 21/4, 21/5* *2 заявки – вул. Зої Гайдай, 6, 10а* *1 заявка – просп. Свободи, 1/60* *1 заявка – вул. Миколи Закревського, 19а* *1 заявка – просп. Голосіївський, 89* *1 заявка – просп. Леся Курбаса, 18в* *1 заявка – вул. Виборзька, 80/17* *1 заявка – вул. Залки Мате, 10б* *1 заявка – вул. Мишуги Олександра, 1/4* *1 заявка – вул. Прирічна, 27г*
Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації	шт.	**0**	**4**	**Виїзд на пожежу:**
КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Загальні обсяги водовідведення	тис.м^3	**4 432**	4 373	Збільшення на 59 тис. м^3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобове водовідведення	тис.м^3	**633**	625	
Ліквідовано поломок	шт.	**0**	2	
Ліквідовано засмічень:	шт.	**232**	166	На 66 засмічень більше
в тому числі: з виливанням	шт.	**17**	8	
Повторюваність засмічень:	шт.	**6**	6	
Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації				

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води **4 млн. 735 тис. м^3**, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 78 тис. м^3(на 1,6%) *середньодобова подача* за тиждень становила **676 тис. м^3**;

в тому числі:

- Деснянська вода – **2 млн. 958 тис.м^3** *(середньодобова подача – **423 тис. м^3** - 62% від загальної подачі);*
- Дніпровська вода – **1 млн. 269 тис.м^3** *(середньодобова подача – **181 тис. м^3** - 27% від загальної подачі);*
- Артезіанська вода – **508 тис.м^3** *(середньодобова подача – **72 тис. м^3** - 11% від загальної подачі).*

На початок тижня перехідних заявок на витіки: 13
надійшло на протязі тижня 193
з них за тиждень закрито 198

Серед **198** виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 42 *(21%)*	– корозійні пошкодження	36 – **86%**
	– розриви (тріщина) трубопр.	3 – **7%**
	– розладнання стиків	3 – **7%**
без розриттів: 72 *(36%)*	– корозійні пошкодження	40 – **56%**
	– розладнання стиків	2 – **3%**
	– розриви (тріщина) трубопр.	1 – **1%**
	– пошкодження арматури	29 – **40%**

*** інші витіки: 84** *(43%)* – *(хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)*

<u>В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:</u>
- загальною довжиною 186,4 м (*минулий тиждень – 100,9 м).*

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків **4 млн. 432 тис.м^3**, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 59 тис. м^3 (на 1,3%)
- *середньодобове водовідведення за тиждень* – **633 тис м^3**

На початок тижня перехідних заявок на засмічення – 0
надійшло на протязі тижня – 232
з них за тиждень закрито – 232

Повторюваність засмічень: 6

Правий берег – 4 адреси *(67%) на протяжність мережі 1630 км*		**Кількість**
РЕКМ-1		-
РЕКМ-2		
РЕКМ-3	Героїв Севастополя, 16	2
	Просп.Повітрофлотський,34	2
	Гната Юри, 14	2
	Якуба Коласа, 6-д	2

Лівий берег – 2 адреси *(33%) на протяжність мережі 639 км*		**Кількість**
РЕКМ-4	Азербайджанська, 2	2
	Чудновського, 8	2

Поточна інформація

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- **Середньодобова подача води** <u>за 19 днів липня</u> – 684 тис. м куб/добу, що на <u>5,4 %</u> менше від середньодобової подачі липня минулого року *(середньодобова за липень 2014 р. – 723 тис. м куб/добу).*
- Ліквідація пошкоджень **з розриттями на водопровідних мережах** за тиждень:

Корозійні пошкодження – **86%** від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 71%);
Розриви трубопроводів – **7%** від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 10%);
Розладнання стиків – **7%** від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 19%).

- **За тиждень замінили водопровідних мереж** загальною довжиною **186,4 м** (минулий тиждень – 100,9 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 19 днів липня – 633 тис. м куб/добу, що на 7,2% менше від середньодобового водовідведення в липні минулого року *(липень 2014р. – 682 тис. м куб/добу).*

- **Повторюваність засмічень** на каналізаційній мережі – **6 адрес**, (попередній тиждень – 6 адрес)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень за адресами:
Вул. Героїв Севастополя,16 (17 та 18 липня) причиною їх виникнення було сміття;
Просп. Повітрофлотський,34 (16 та 19 липня) причиною їх виникнення було сміття та жир;
Вул. Гната Юри,14, (15 та 18 липня) причиною їх виникнення був жир;
Вул. Якуба Коласа,6-д (16 та 20 липня) причиною їх виникнення був жир.
Вул. Азербайджанська, 2, (13 та 14 липня) причиною їх виникнення був жир;
Вул. Чудновського, 8 (15 та 18 липня) причиною їх виникнення був жир

- АВР на каналізаційних мережах: 11

Призупинені: 8

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування
- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ведеться спостереження, працює дублююча нитка
- 21.11.14 – вул. Сергієнка, 3-а – вулична Д=150мм, "Сінта-Сервіс", немає фінансування
- 01.04.15 – вул. Сагайдачного, 8/10 – дворова Д=150мм
- 22.04.15 – вул. Жукова Маршала, 2 – дворова Д=200мм
- 15.06.15 – пров. Цукровий, 119/1 – вулична Д=300мм
- 15.06.15 – просп. Правди, 85 – колектор Д=800мм
- 02.07.15 – вул. Смирнова-Ласточкіна, 18 – дворова Д=150мм
-

Продовжуються: 3

- 06.04.15 – вул. Голосіївська, 57 – колектор Д=1500мм, КП"БІМ-6"
- 30.04.15 – вул. Івана Сірка (від камери гасіння до вул. Академіка Заболотного) – вулична Д=280мм, "Вістобуд"
- 13.07.15 – вул. Шевченка, 98 – колектор Д=700мм, Цех Діагностики

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації з 01.01.15 по 19.07.15 – 258 шт.
(заявки реєстрували як "немає кришки на колодязі")

РОКИ	М І С Я Ц І												ВСЬОГО
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2013	14	23	29	34	45	25	**31**	32	23	77	43	27	**403**
2014	41	14	17	31	27	26	**26**	15	22	38	22	21	**300**
2015	10	25	43	34	55	56	**35**						**258**

Середньодобова подача води за 2004-2015 роки

(помісячно - тис.м.куб.)

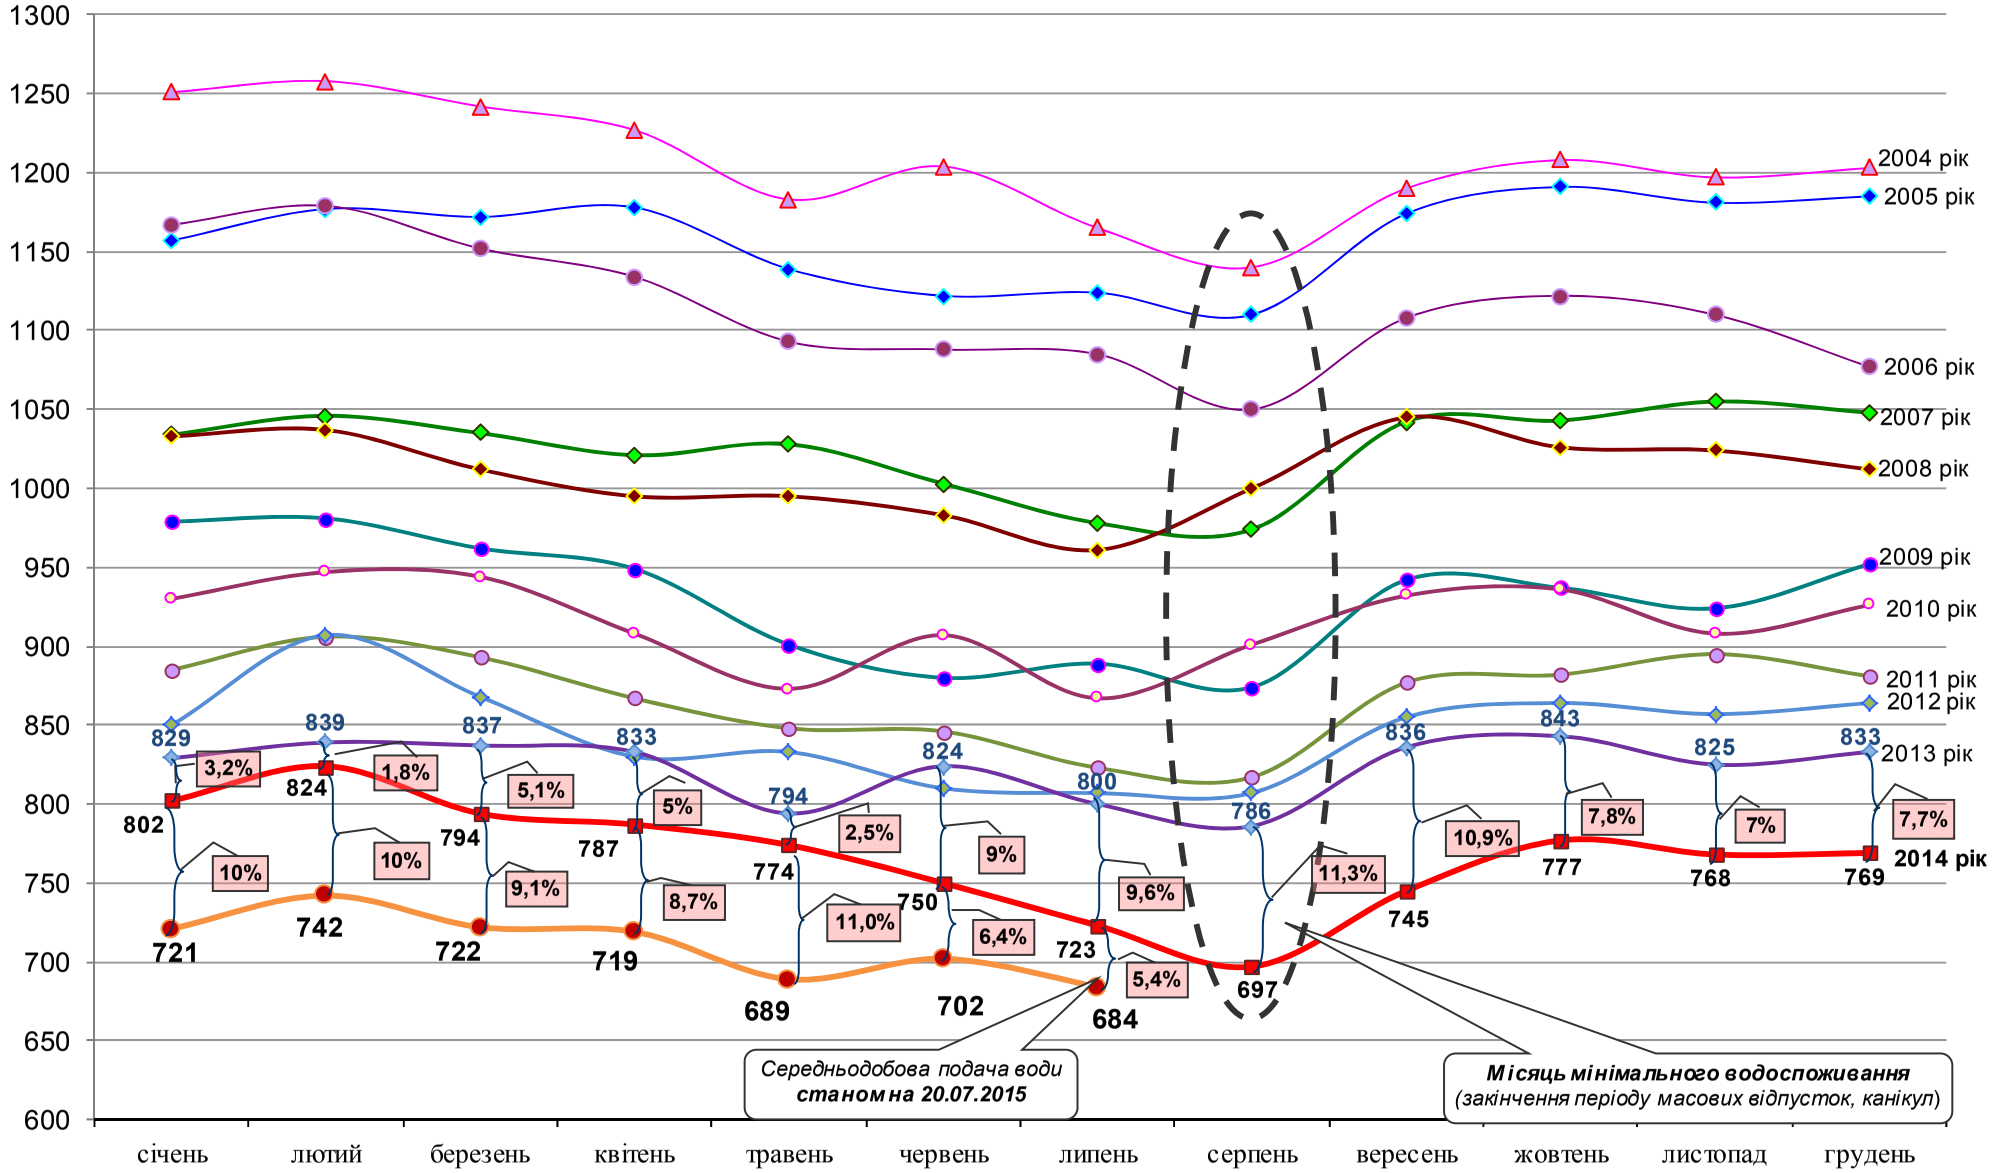

Середньодобова подача води м. Києву по джерелах водопостачання з 1872 по 2014 р.р.

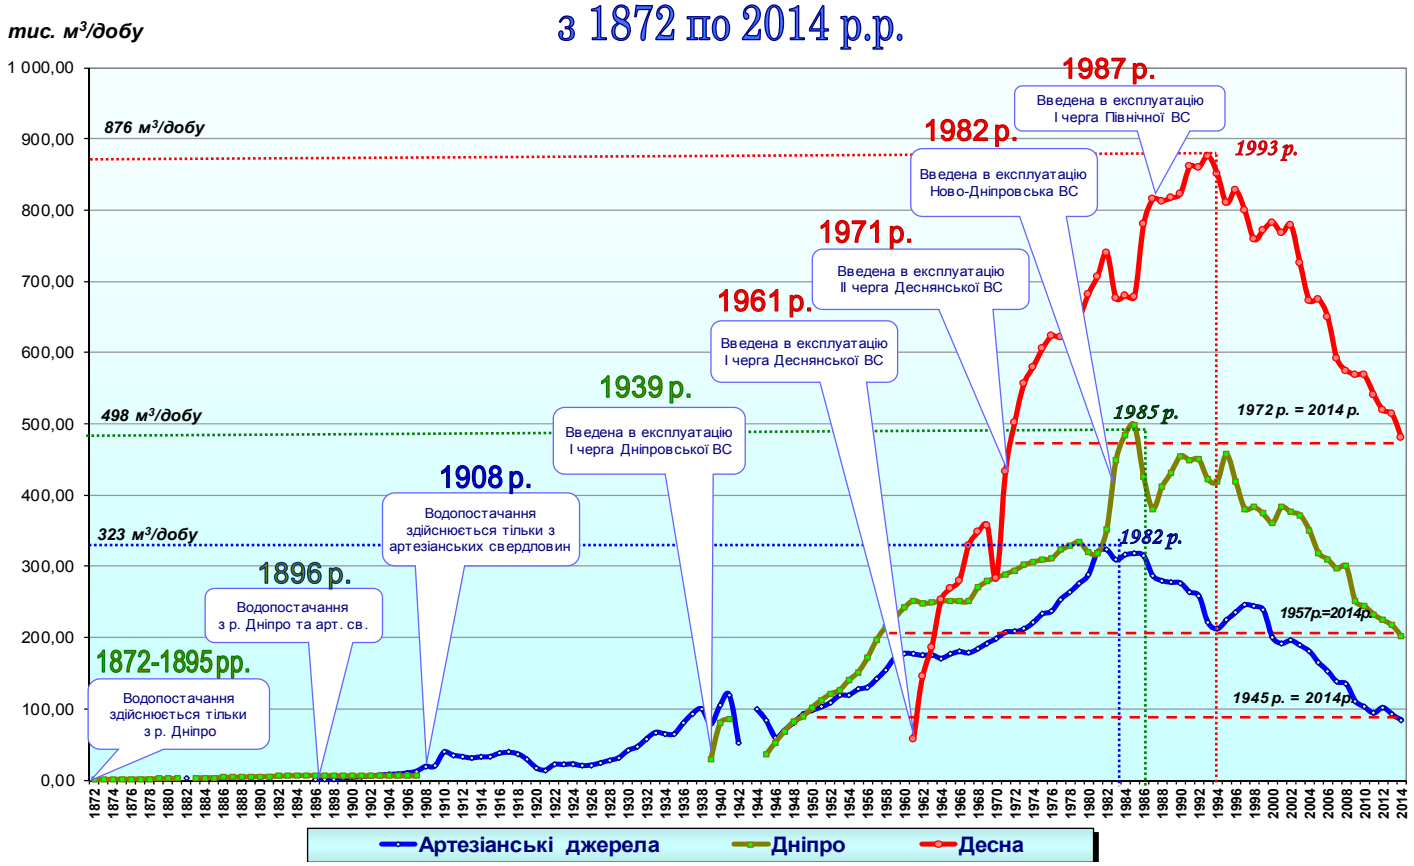

СЕРЕДНЬОДОБОВА ПОДАЧА ВОДИ КИЄВУ ПО РОКАХ

(м³/ добу)

Роки	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...7	...8	...9
187...			**700**	900	1 100	1 350	1 410	1 590	1 710	1 890
188...	2 100	2 300	2 700	3 000	3 300	3 400	3 750	3 990	4 200	4 400
189...	4 900	5 300	5 500	6 000	6 400	6 600	7 000	6 900	7 200	9 450
190...	9 750	11 100	11 500	12 900	14 300	14 400	16 200	18 300	19 300	19 500
191...	39 100	3 500	33 000	31 000	32 600	33 000	37 600	39 000	37 000	29 300
192...	17 500	14 000	22 000	21 900	22 800	20 200	21 200	24 200	27 800	31 500
193...	41 800	46 800	58 000	67 100	64 900	64 900	80 000	93 500	100 000	109 000
194...	185 200	205 600	52 500	52 500	99 000	129 000	113 000	138 000	163 800	181 000
195...	200 000	215 000	230 000	245 800	260 000	279 000	302 000	339 000	370 000	400 000
196...	420 000	486 000	569 000	612 000	675 000	697 400	711 400	758 000	812 000	827 000
197...	873 000	*930 000*	1002 200	1068 400	1106 800	1145 000	1169 000	1197 000	1218 000	1249 000
198...	1289 000	1345 000	1394 000	1432 000	1482 000	1495 000	1520 000	1527 000	1505 000	1526 000
199...	1556 000	**1563 000**	1545 000	1512 000	1483 000	1493 000	1479 000	1426 000	1386 000	1385 000
200...	1344 000	1343 000	1351 000	1286 000	1205 000	1159 000	1112 000	1025 000	1010 000	931 000
201...	915 000	868 000	846 000	823 000	767 000	Станом на 20.07.15 **711**				

Примітка:

700 – середньодобова подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна середньодобова подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м³ на добу.

Аналітичні та довідкові дані

(оновлена інформація станом на 20.07.2015)

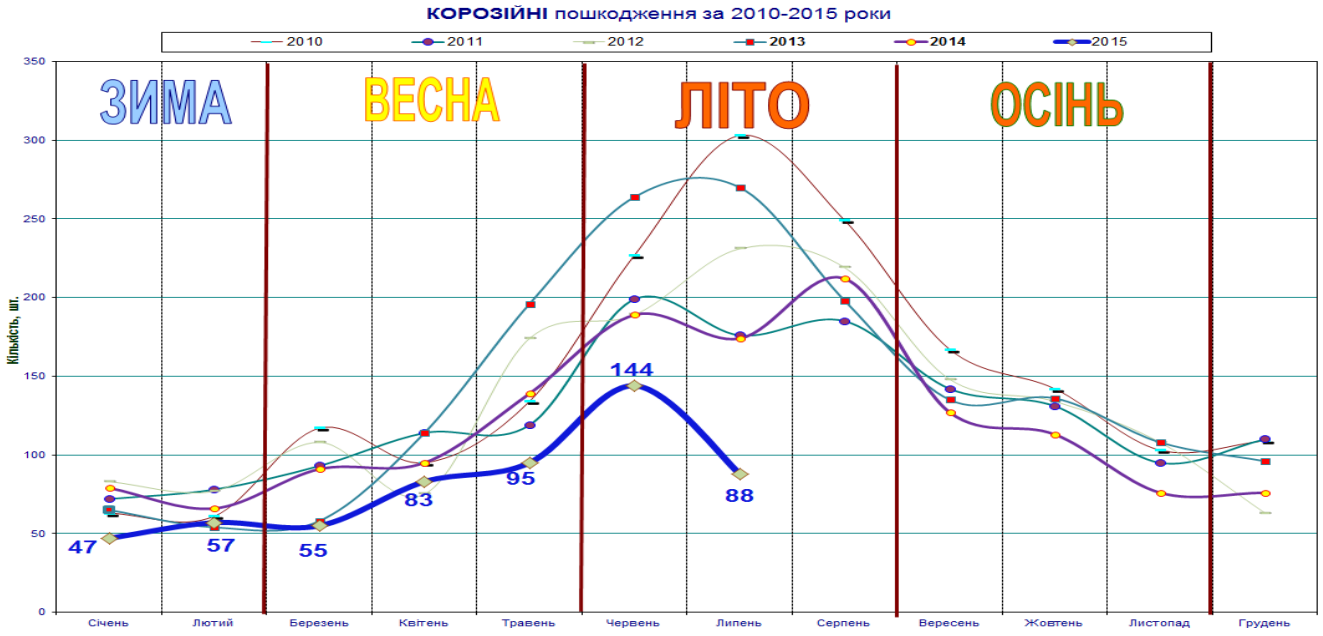

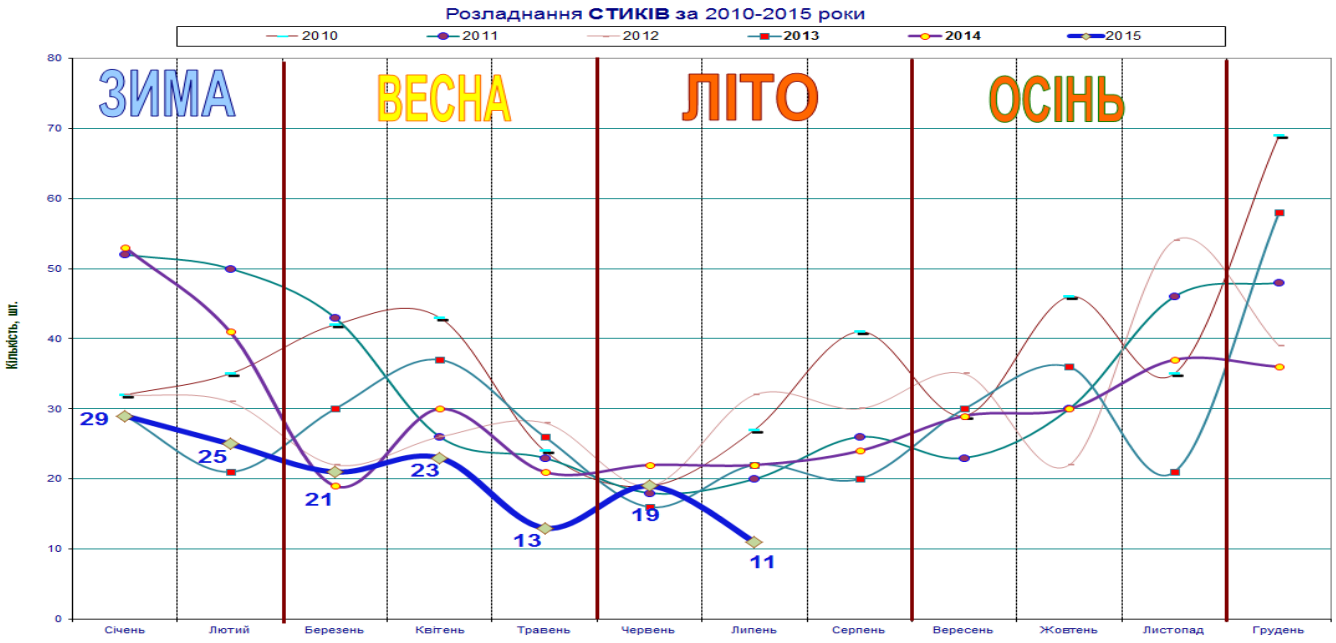

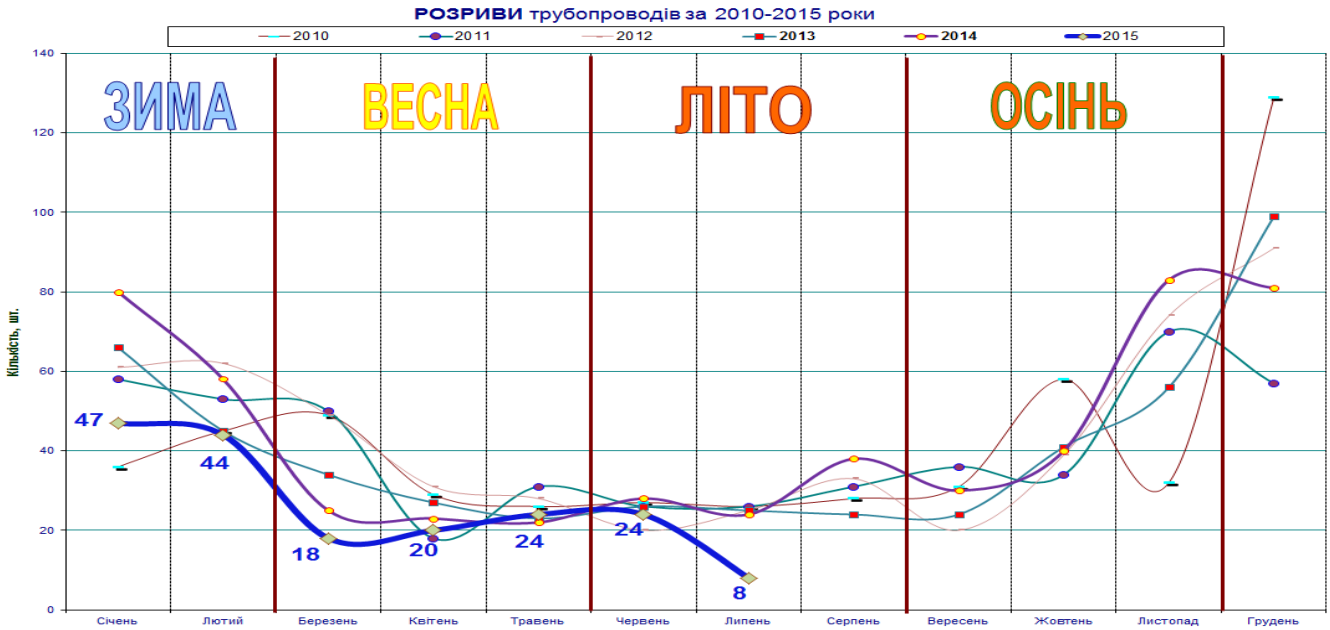

Середньодобове відведення стоків за 2004-2015 роки

(помісячно - м.куб.)

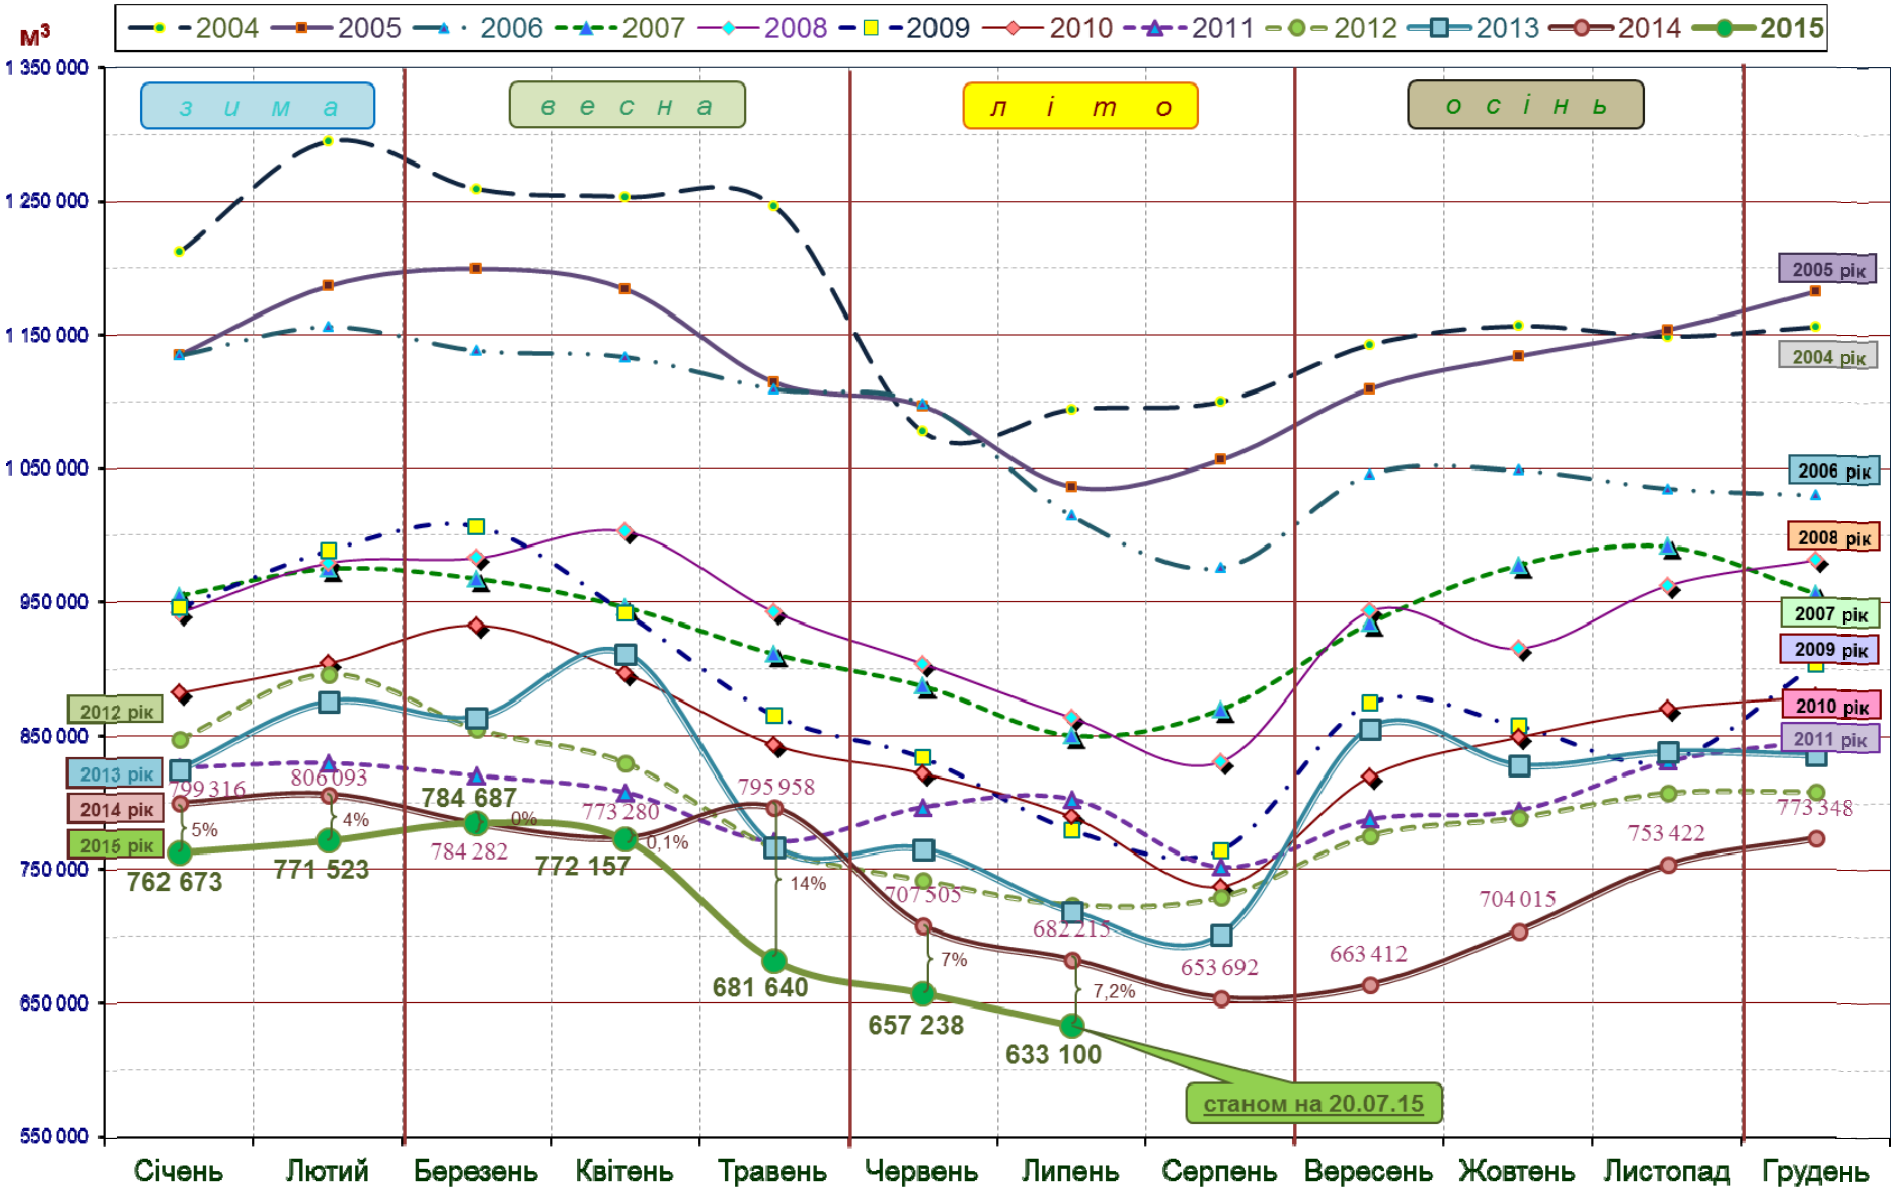

Відведення стоків та виникнення засмічень за 1991 - 2014 роки

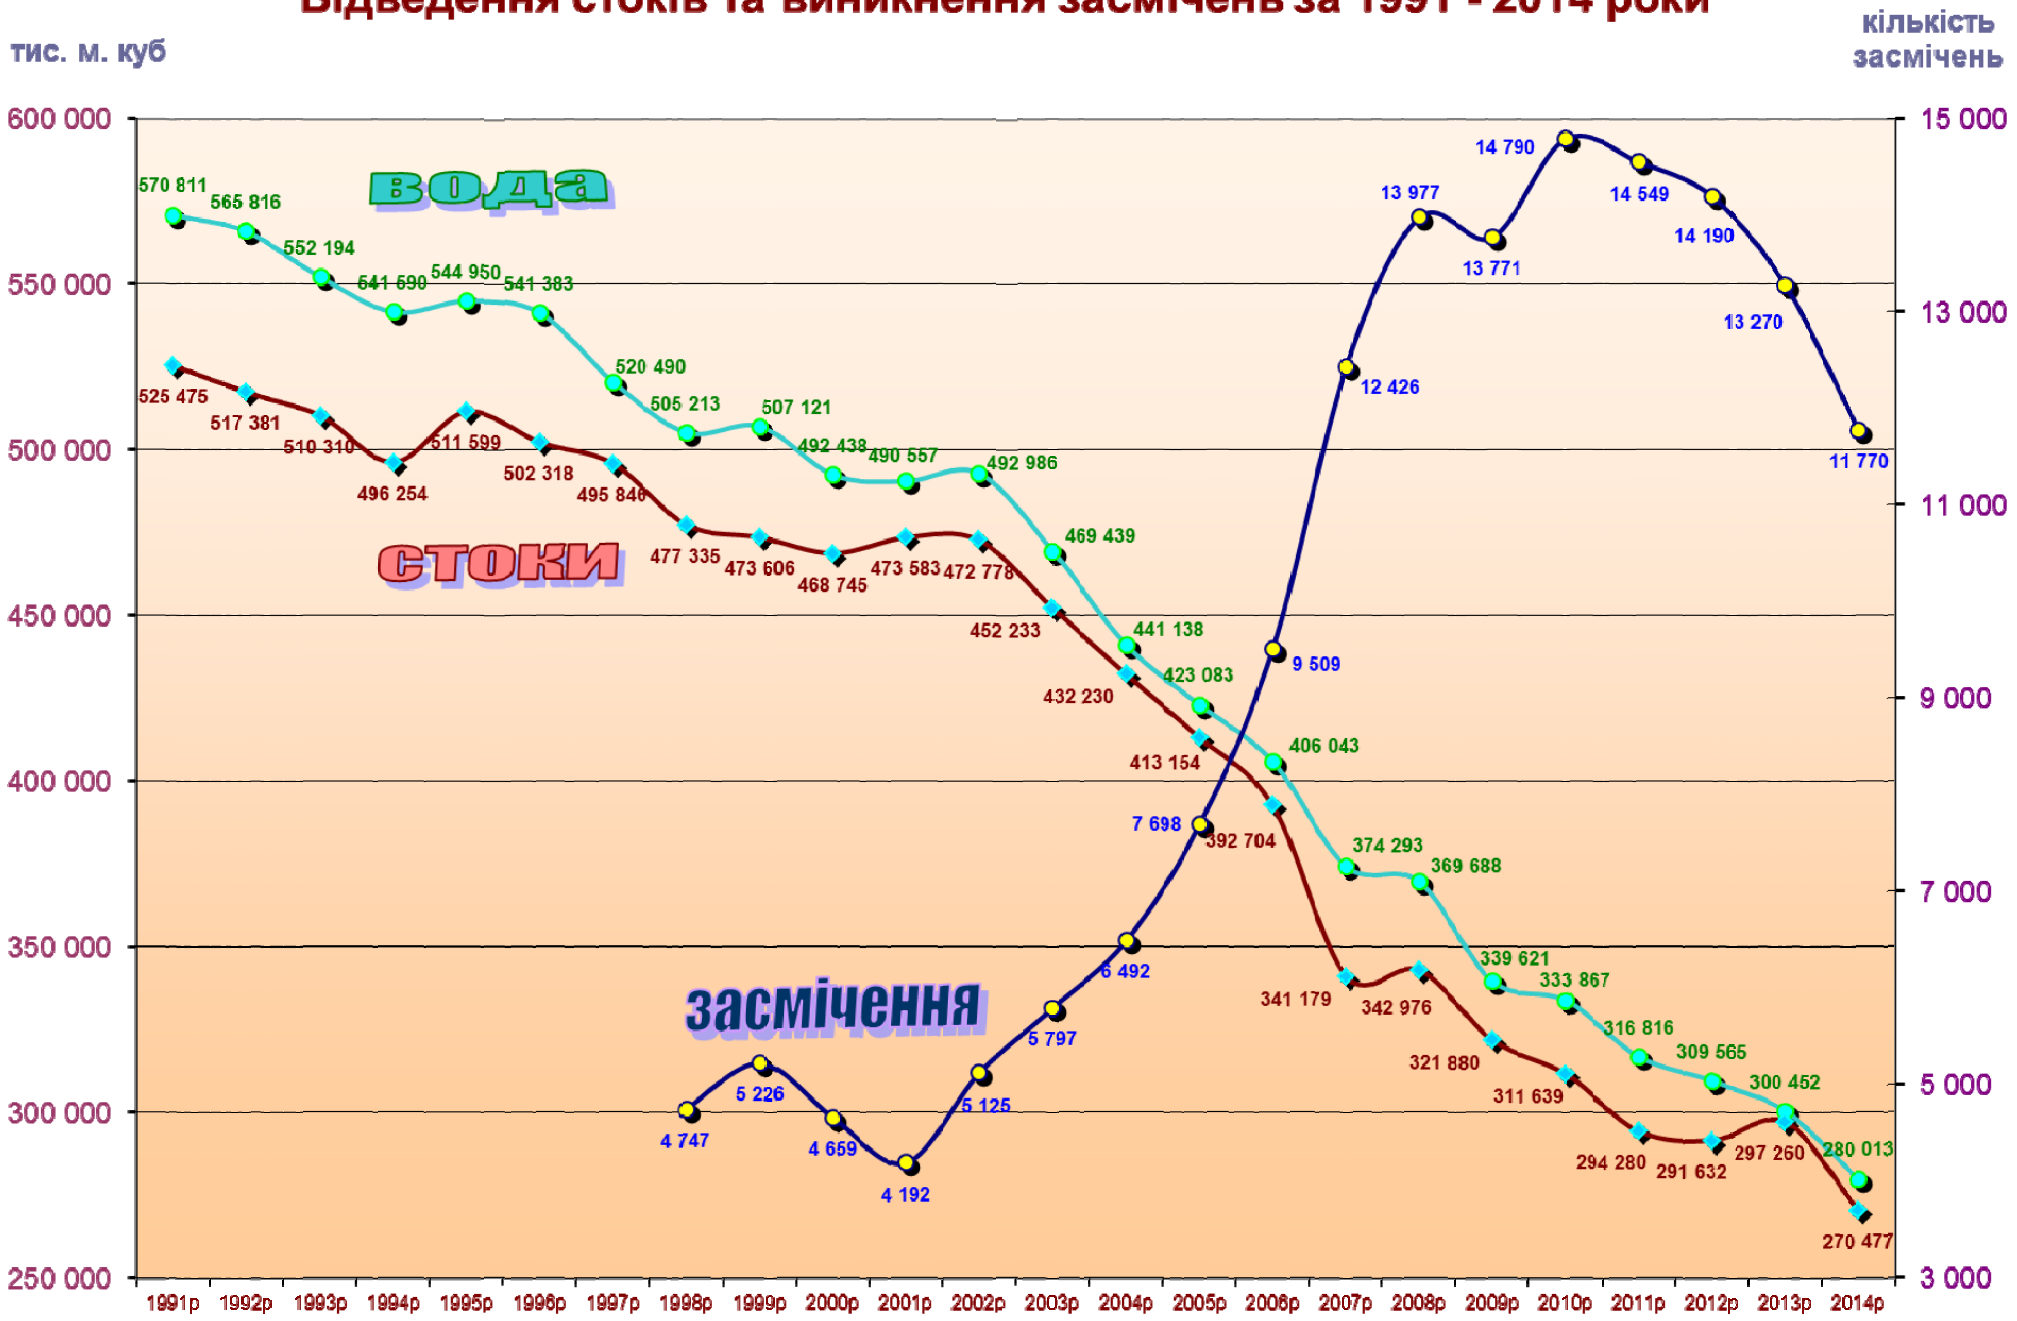

Азот амонійний

з січня 2015 року (в тижневих інтервалах)

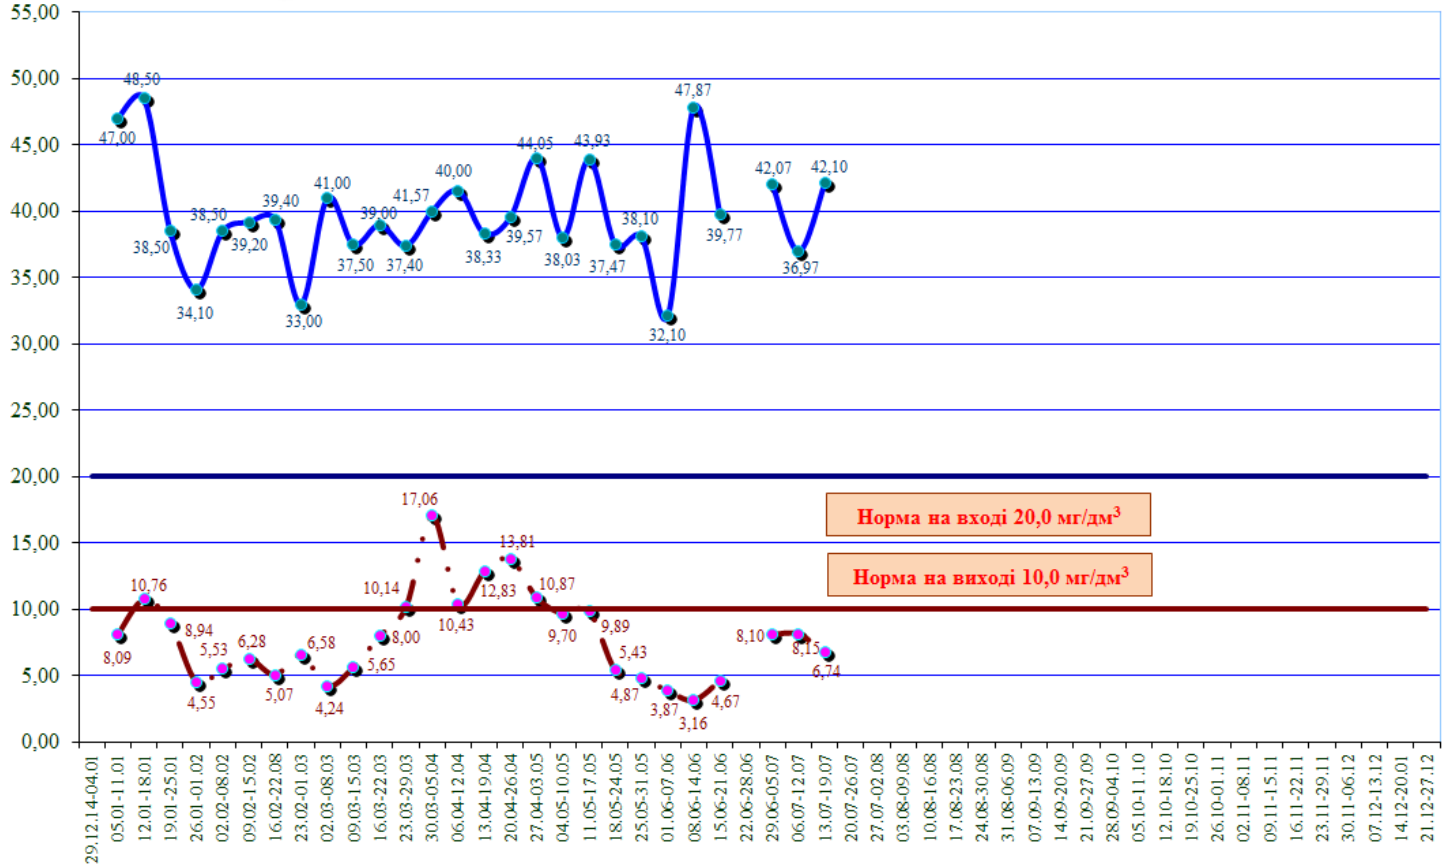

фосфати
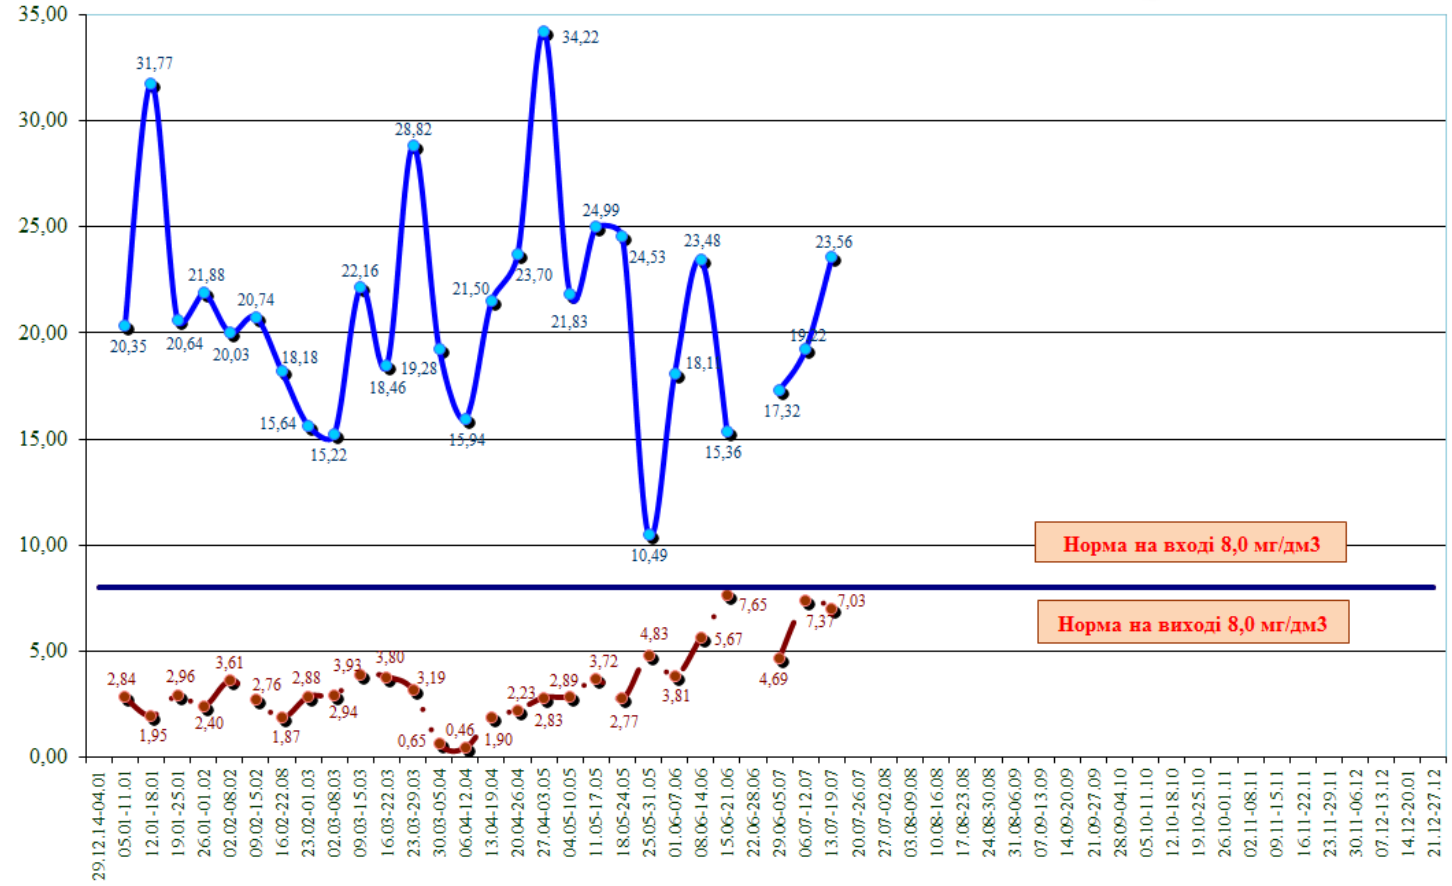
з січня 2015 року (в тижневих інтервалах)