

ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства за період з 13 по 19 червня 2016 року

Показники діяльності	Одиниця виміру	Поточний 13.06-19.06	Минулий 06.06-12.06	Коментарі
ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Загальна подача води	тис.м ³	4 684	4 708	Зменшення на 24 тис. м ³ загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобова подача води	тис.м ³	669	673	
Всього ліквідовано витіків	шт.	195	201	На 6 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем
<i>в тому числі:</i> з розривами,	шт.	47	48	
без розривів, інші	шт.	148	153	
Кількість заявок на незадовільну якість води	шт.	9	8	<u>РЕВМ-1: 1 заявка</u> 17.06 – вул. Маршала Рибалка, 7/18 <u>РЕВМ-3: 2 заявки</u> 15.06 – вул. Борисоглібська, 17/1 17.06 – вул. Оболонська, 34 <u>РЕВМ-4: 1 заявка</u> 14.06 – вул. Бориспільська, 34 <u>РЕВМ-5: 3 заявки</u> 13.06 – вул. Теремківська, 2а 13.06 – вул. Ломоносова, 48а 16.06 – просп. Академіка Глушкова, 37 <u>РЕВМ-7: 2 заявки</u> 15.06 – вул. Прирічна, 19 18.06 – вул. Північна, 2б
Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації	шт.	0	3	
КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Загальні обсяги водовідведення	тис.м ³	4 755	5 004	Зменшення на 249 тис. м ³ загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобове водовідведення	тис.м ³	679	715	
Ліквідовано поломок	шт.	1	5	
Ліквідовано засмічень:	шт.	191	186	На 5 засмічень більше
<i>в тому числі:</i> з виливанням	шт.	6	6	
Повторюваність засмічень:	шт.	2	0	

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води **4 млн. 684 тис. м³**, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилося на 24 тис. м³ (на 0,5 %) середньодобова подача за тиждень становила 669 тис. м³;

в тому числі:

- Деснянська вода – **3 млн. 056 тис.м³** (середньодобова подача – **436 тис. м³** – 65% від загальної подачі);
- Дніпровська вода – **1 млн. 174 тис.м³** (середньодобова подача – **168 тис. м³** – 25% від загальної подачі);
- Артезіанська вода – **454 тис.м³** (середньодобова подача – **65 тис. м³** – 10% від загальної подачі).

надійшло на протязі тижня 193
з них за тиждень закрито 195

Серед **195** виконаних заявок на витіки:

з розривами: **47 (24%)** – корозійні пошкодження 39 – **82%**
 – розриви (тріщина) трубопр. 4 – **9%**
 – розладнання стиків 4 – **9%**

без розривів: **62 (32%)** – корозійні пошкодження 38 – **61%**
 – розладнання стиків 1 – **2%**
 – розриви (тріщина) трубопр. 3 – **5%**
 – пошкодження арматури 20 – **32%**

* інші витіки: **86 (44%)** – (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків **4 млн. 755 тис.м³**, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 249 тис. м³ (на 5,0%)

➤ середньодобове водовідведення за тиждень – **679 тис. м³**

На початок тижня перехідних заявок на засмічення – 0
 надійшло на протязі тижня – 191
 з них за тиждень закрито – 191

Повторюваність засмічень: 2

Правий берег – 1 адреса (50%) на протяжність мережі 1630 км		Кількість
РЕКМ-1		
РЕКМ-2		
РЕКМ-3	Бульв. Корольова Ак., 2-а	2

Лівий берег – 1 адреса(50%) на протяжність мережі 639 км		Кількість
РЕКМ-4	Сверстюка, 8-а	2

Поточна інформація

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 20 днів червня – 671 тис. м куб/добу, що на 4,4% менше від середньодобової подачі у червні минулого року (*червень 2015 р. – 702 тис. м куб/добу*).

Корозійні пошкодження – **82 %** від загальної кількості пошкоджень з розривами (минулий тиждень – 81 %);
Розриви трубопроводів – **9 %** від загальної кількості пошкоджень з розривами (минулий тиждень – 17 %);
Розладнання стиків – **9 %** від загальної кількості пошкоджень з розривами (минулий тиждень – 2 %).
 - За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною **57,5 м** (минулий тиждень – 69,7 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 20 днів червня – 693 тис. м куб/добу, що на 5,4% більше від середньодобового водовідведення в червні минулого року (*червень 2015р. – 657 тис. м куб/добу*).

- **Повторюваність засмічень** на каналізаційній мережі – **2 адреси**, (попередній тиждень – 0 адрес)
Бульв. Корольова, 2-а (13 та 17 червня) – житловий будинок – причиною їх виникнення був жир;
Вул. Сверстюка Євгена, 8-а (16 та 18 червня) – житловий будинок – причиною їх виникнення був жир.


- АВР на каналізаційних мережах: 9

Призупинені: 5

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, необхідно перекласти L=298,5 м, встановлено перекачку
- 09.03.16 – вул. Колекторна, 1 – колектор Д=2280мм (КНС "Позняки")
- 16.03.16 – на розі вулиць Дегтяренка Петра та Полярної – реконструкція колектора Д=1200мм, "Підземшляхбуд"
- 07.05.16 – вул. Ялтинська, 11 – колектор Д=250мм

Середньодобова подача води за 2006-2016 роки

(помісячно - тис.м.куб.)

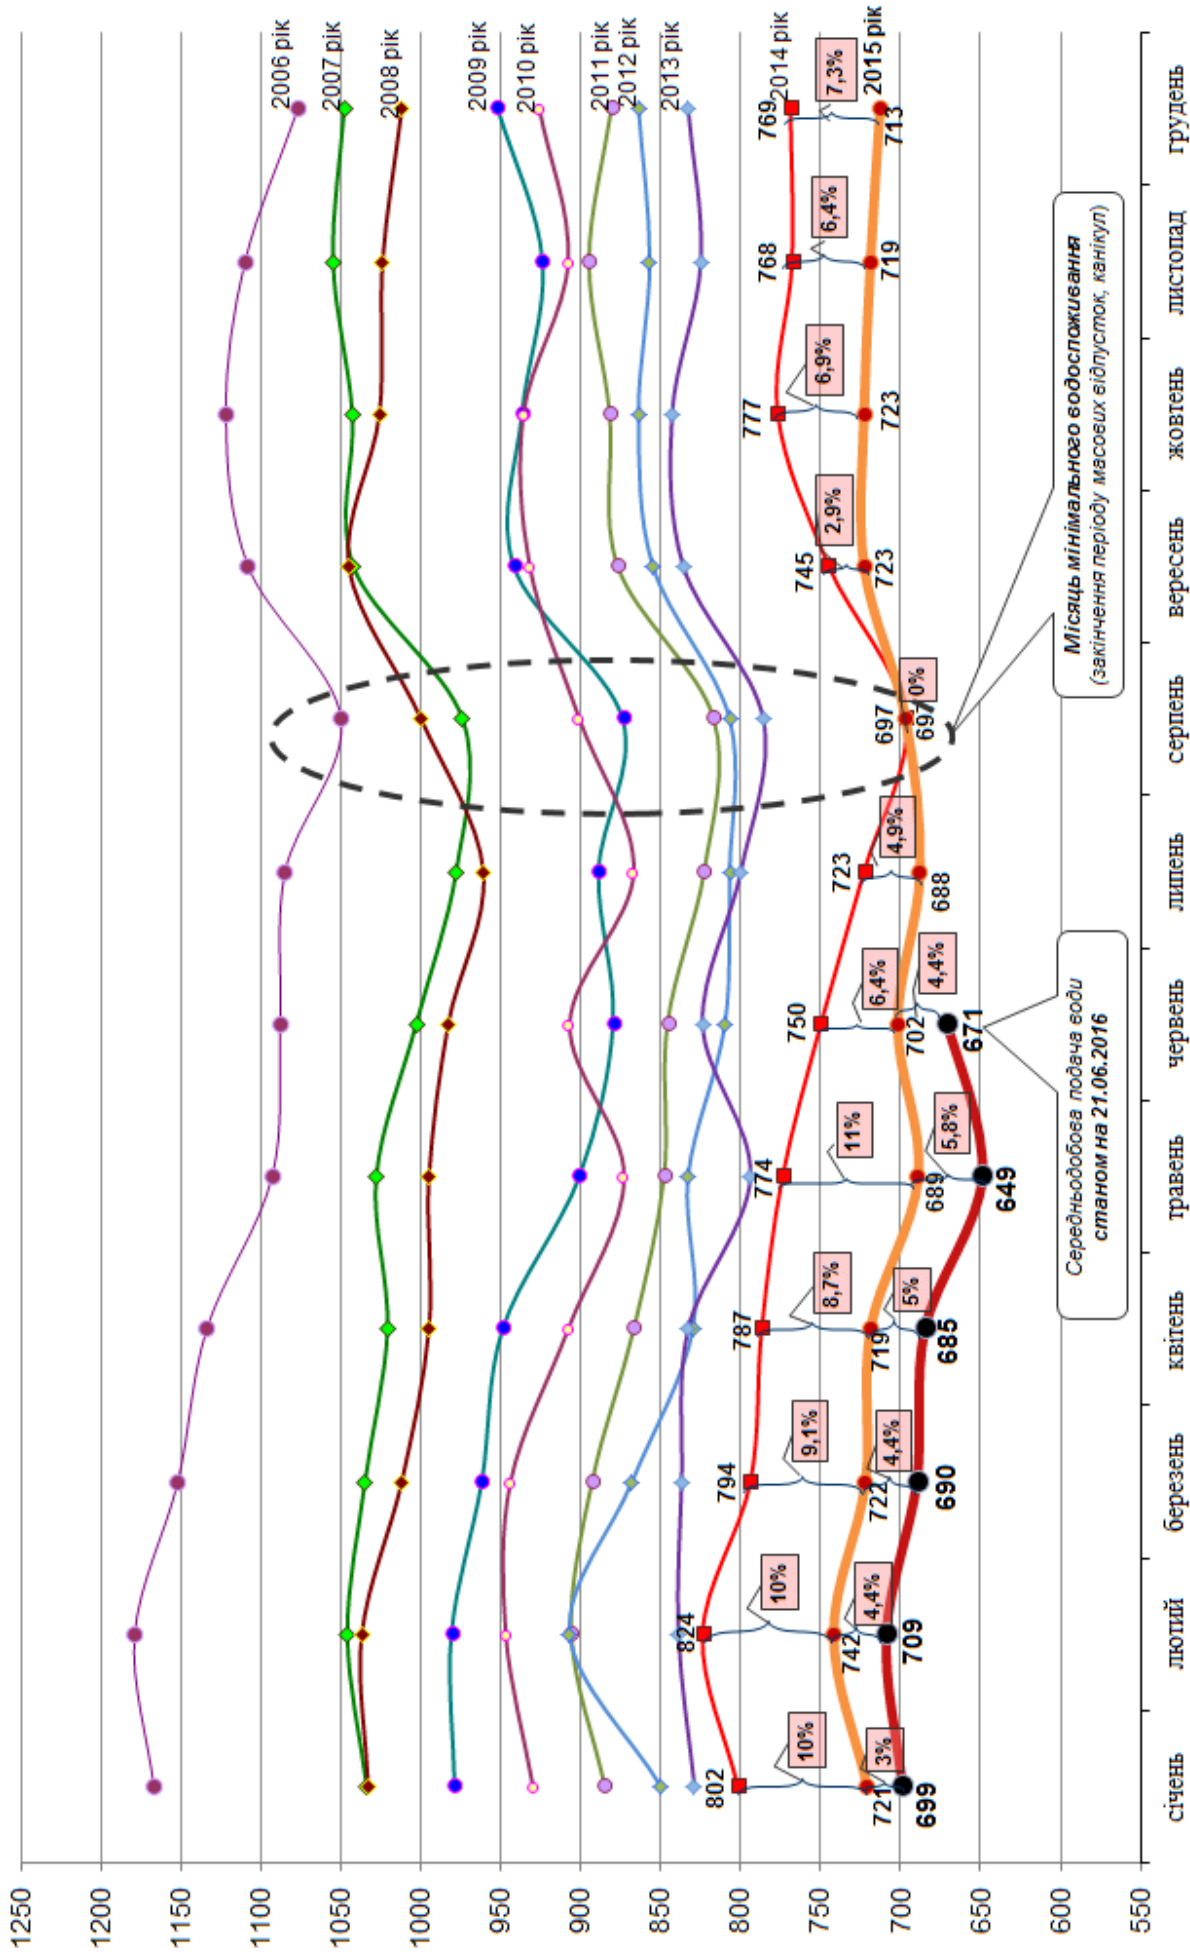

Середньодобове відведення стоків за 2006-2016 роки (Помісячно - м.куб.)

