


Публічне акціонерне товариство „Акціонерна компанія”

„КИЇВВОДОКАНАЛ

ГОЛОВНА ДИСПЕТЧЕРСЬКА

# ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства  
за період з 26 вересня по 02 жовтня 2016 року

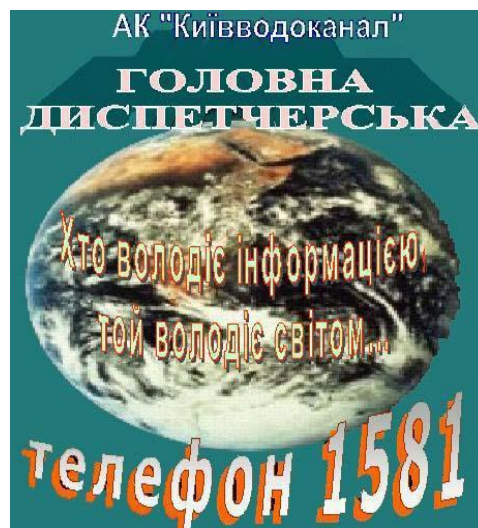

Підготовлено аналітичним відділом  
Головної диспетчерської  
04.10.16

**ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД**  
роботи водопровідно-каналізаційного господарства  
за період з 26 вересня по 02 жовтня 2016 року

Показники діяльності	Одиниця виміру	Поточний 26.09-02.10	Минулий 19.09-25.09	Коментарі
<b>ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>				
Загальна подача води	тис.м <sup>3</sup>	<b>4 950</b>	4 974	Зменшення на 24 тис. м <sup>3</sup> загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобова подача води	тис.м <sup>3</sup>	<b>707</b>	710	
Всього ліквідовано витіків	шт.	<b>170</b>	186	На 4 витіки більше у порівнянні з минулим тижнем
<i>в тому числі:</i> з розривами,	шт.	<b>51</b>	52	
без розривів, інші	шт.	<b>119</b>	134	
Кількість заявок на незадовільну якість води	шт.	<b>11</b>	6	<p><b>РЕВМ-1: 3 заявки</b> 26.09- вул. Мельнікова,12, 28.09- вул. Деревлянська,16 29.09- вул. Пугачова,19а</p> <p><b>РЕВМ-2: 2 заявки</b> 02.10- вул. Велика Васильківська, 101, вул. Омеляновича - Павленка Михайла.11</p> <p><b>РЕВМ-4: 1 заявка</b> 26.09- вул. Дніпровська Наб.,19а</p> <p><b>РЕВМ-5: 1 заявка</b> 28.09 - просп. Науки, 25</p> <p><b>РЕВМ-7: 1 заявка</b> 29.09- вул. Гайдай Зої,2</p> <p><b>РЕВМ-10: 3 заявки</b> 29.09- вул. Волгоградська, 1/2 30.09- вул. Жилинська, 54, вул. Жилинська, 58</p>
Зауваження, нештатні ситуації	шт.	<b>0</b>	2	<b>Виїзди на пожежу:</b>
<b>КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>				
Загальні обсяги водовідведення	тис.м <sup>3</sup>	<b>5 043</b>	5 020	Збільшення на 23 тис. м <sup>3</sup> загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобове водовідведення	тис.м <sup>3</sup>	<b>720</b>	717	
Ліквідовано поломок	шт.	<b>0</b>	0	
Ліквідовано засмічень:	шт.	<b>245</b>	253	На 8 засмічень менше
<i>в тому числі:</i> з виливанням	шт.	<b>16</b>	23	
Повторюваність засмічень:	шт.	<b>7</b>	8	
<b>ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>				
Витрати електроенергії на подачу води	тис. кВт*год.	<b>3 055</b>	<b>3 026</b>	Збільшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем.
Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків	тис. кВт*год.	<b>2 767</b>	<b>2 700</b>	Збільшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем.
<b>Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення станом на 27.09.2016</b>				
Перехідні роботи	шт.	<b>2</b>	<b>3</b>	02.09.2016 ВНС «Біличі» 15.09.2016 ВНС «Нивки 5»
Відключення, що сталися за тиждень	шт.	<b>1</b>	<b>1</b>	21.09.2016 ВНС «Біличі» (26.09.2016 пробита при випробуванні)
Відремонтовано	шт.	<b>1</b>	<b>2</b>	20.09.2016 ВНС «Біличі»
Залишаються в роботі	шт.	<b>2</b>	<b>2</b>	15.09.2016 ВНС «Нивки 5» 21.09.2016 ВНС «Біличі»

# СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

## ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води **4 млн. 950 тис. м<sup>3</sup>**, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилося на 24 тис. м<sup>3</sup> (на 0,5%) середньодобова подача за тиждень становила 707 тис. м<sup>3</sup>;

**в тому числі:**

- Деснянська вода – **3 млн. 168 тис.м<sup>3</sup>** (середньодобова подача – **453 тис. м<sup>3</sup>** – 64% від загальної подачі);
- Дніпровська вода – **1 млн. 291 тис.м<sup>3</sup>** (середньодобова подача – **184 тис. м<sup>3</sup>** – 26% від загальної подачі);
- Артезіанська вода – **491 тис.м<sup>3</sup>** (середньодобова подача – **70 тис. м<sup>3</sup>** – 10% від загальної подачі).

### Використання реагентів для водопідготовки:

Реагенти	26.09	27.09	28.09	29.09	30.09	01.10	02.10	Всього за 7 дн.	Середньодобове тиждень	
									поточний	минулий
<b>Деснянська водопровідна станція</b>										
Коагулянт, (тонни)	7,0	5,1	4,9	5,1	4,8	4,7	4,7	<b>36,3</b>	<b>5,2</b>	9,9
ПОЛВАК-15%, (тонни)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Дніпровська водопровідна станція</b>										
Коагулянт, (тонни)	22,6	22,1	22,0	22,1	22,1	21,0	21,4	<b>153,3</b>	<b>21,9</b>	22,0
ПОЛВАК, (тонни)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На початок тижня перехідних заявок на витіки: 9  
надійшло на протязі тижня 167  
з них за тиждень закрито 170

Серед **170** виконаних заявок на витіки:

- з розривами: **51(30%)** – корозійні пошкодження 36 – **70%**
  - розриви (тріщина) трубопр. 9 – **18%**
  - розладнання стиків 6 – **12 %**
- без розривів: **61 (36%)** – корозійні пошкодження 28 – **46%**
  - розладнання стиків 2 – **3 %**
  - розриви (тріщина) трубопр. 3 – **5 %**
  - пошкодження арматури 28 – **46%**

\* **інші витіки: 58 (34%)** – (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

**Кількість незакритих заявок на кінець тижня становила 391, в тому числі:**

- **6 шт.** – витіки;
- **229 шт.** – ремонти;  
з них: 121 - ремонт запірної арматури;  
24 - ремонт колодязів;  
62 - ремонт водопроводу;  
22 - ремонт ПГ.
- **156 шт.** – \*інші заявки.

\*Інші заявки – брудна вода, промивка водопровідних мереж, обстеження, відключення боржників, виїзд на пожежу тощо.

