

# ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

## роботи водопровідно-каналізаційного господарства за період з 23 по 29 травня 2016 року

Показники діяльності	Одиниця виміру	Поточний 23.05-29.05	Минулий 16.05-22.05	Коментарі
<b>ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>				
Загальна подача води	тис.м <sup>3</sup>	4 701	4 574	Збільшення на 127 тис. м <sup>3</sup> загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобова подача води	тис.м <sup>3</sup>	672	653	
Всього ліквідовано витіків	шт.	206	167	На 39 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем
<i>в тому числі:</i> з розривами,	шт.	36	45	
без розривів, інші	шт.	170	122	
Кількість заявок на незадовільну якість води	шт.	3	44	<b>РЕВМ-2: 1 заявка</b> 24.05 – вул. Патриса Лумумби, 15 <b>РЕВМ-9: 1 заявка</b> 25.05 – вул. Міжнародна, 41 <b>РЕВМ-10: 1 заявка</b> 26.05 – вул. Локомотивна, 37а
Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації	шт.	2	3	<b>Виїзд на пожежу:</b> 23.05 – вул. Електриків, 30 29.05 – вул. Уссурійська, 2
<b>КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>				
Загальні обсяги водовідведення	тис.м <sup>3</sup>	4 982	5 217	Зменшення на 235 тис. м <sup>3</sup> загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем.
Середньодобове водовідведення	тис.м <sup>3</sup>	712	745	
Ліквідовано полумок	шт.	1	2	
Ліквідовано засмічень:	шт.	196	223	На 27 засмічень менше
<i>в тому числі:</i> з виливанням	шт.	7	8	
Повторюваність засмічень:	шт.	4	1	

## СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

### ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води **4 млн. 701 тис. м<sup>3</sup>**, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилося на 127 тис. м<sup>3</sup> (на 2,8 %) *середньодобова подача* за тиждень становила **672 тис. м<sup>3</sup>**;

**в тому числі:**

- Деснянська вода – **3 млн. 023 тис.м<sup>3</sup>** (*середньодобова подача – 432 тис. м<sup>3</sup> – 64% від загальної подачі*);
- Дніпровська вода – **1 млн. 218 тис.м<sup>3</sup>** (*середньодобова подача – 174 тис. м<sup>3</sup> – 26% від загальної подачі*);
- Артезіанська вода – **460 тис.м<sup>3</sup>** (*середньодобова подача – 66 тис. м<sup>3</sup> – 10% від загальної подачі*).

На початок тижня перехідних заявок на витіки: 15  
надійшло на протязі тижня 200  
з них за тиждень закрито 206

Серед **206** виконаних заявок на витіки:

- з розривами: **36 (17%)** – корозійні пошкодження
- розриви (тріщина) трубопр.
- розладнання стиків

31	–	86%
3	–	8%
2	–	6%

без розривів: 69 (34%) – корозійні пошкодження

– розладнання стиків

– розриви (тріщина) трубопр.

– пошкодження арматури

41 – 59%

0 – 0%

1 – 2%

27 – 39%

\* інші витіки: 101 (49%) – (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

## КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків 4 млн. 982 тис.м<sup>3</sup>, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 235 тис. м<sup>3</sup> (на 4,5%)

➤ середньодобове водовідведення за тиждень – 712 тис. м<sup>3</sup>

На початок тижня перехідних заявок на засмічення – 0  
надійшло на протязі тижня – 196  
з них за тиждень закрито – 196

Повторюваність засмічень: 4

Правий берег – 3 адреси (75%) на протяжність мережі 1630 км		Кількість
РЕКМ-1		
РЕКМ-2		
РЕКМ-3	Білецького Академіка, 9-б	2
	Жмеринська, 32	2
	Просп. Перемоги, 98/2	2

Лівий берег – 1 адреса(25%) на протяжність мережі 639 км		Кількість
РЕКМ-4	Микитенка, 40/16	2

## П о т о ч н а і н ф о р м а ц і я

### ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 29 днів травня – 646 тис. м куб/добу, що на 6,3% менше від середньодобової подачі у травні минулого року (травень 2015 р. – 689 тис. м куб/добу).

Корозійні пошкодження – 86 % від загальної кількості пошкоджень з розривами (минулий тиждень – 85 %);

Розриви трубопроводів – 8 % від загальної кількості пошкоджень з розривами (минулий тиждень – 11 %);

Розладнання стиків – 6 % від загальної кількості пошкоджень з розривами (минулий тиждень – 4 %).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 112,2 м (минулий тиждень – 115,7 м).

### КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 29 днів травня – 717 тис. м куб/добу, що на 5,1% більше від середньодобового водовідведення в травні минулого року (травень 2015р. – 682 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 4 адреси, (попередній тиждень – 1 адреса)

Вул. Білецького Академіка, 9-б (27 та 29 травня) – житловий будинок – причиною їх виникнення було коріння;

Вул. Жмеринська, 32 (23 та 25 травня) – житловий будинок – причиною їх виникнення було сміття та жир;

Просп. Перемоги, 98/2 (23 та 24 травня) – житловий будинок – причиною їх виникнення було сміття;

Вул. Мілютенка, 40/16 (24 та 26 травня) – житловий будинок – причиною їх виникнення був жир.

- АВР на каналізаційних мережах: 13

Призупинені: 9

• 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, необхідно перекласти L=298,5 м, встановлено перекачку

• 09.03.16 – вул. Колекторна, 1 – колектор Д=2280мм (КНС "Позняки")


• 16.03.16 – на розі вулиць Дегтяренка Петра та Полярної – реконструкція колектора Д=1200мм, "Підземшляхбуд"

• 21.04.16 – вул. Басейна, 1/2-а – дворова Д=150мм, Цех Діагностики (графік роб. 25.05.16)



# Середньодобова подача води за 2006-2016 роки

(помісячно - тис.м.куб.)

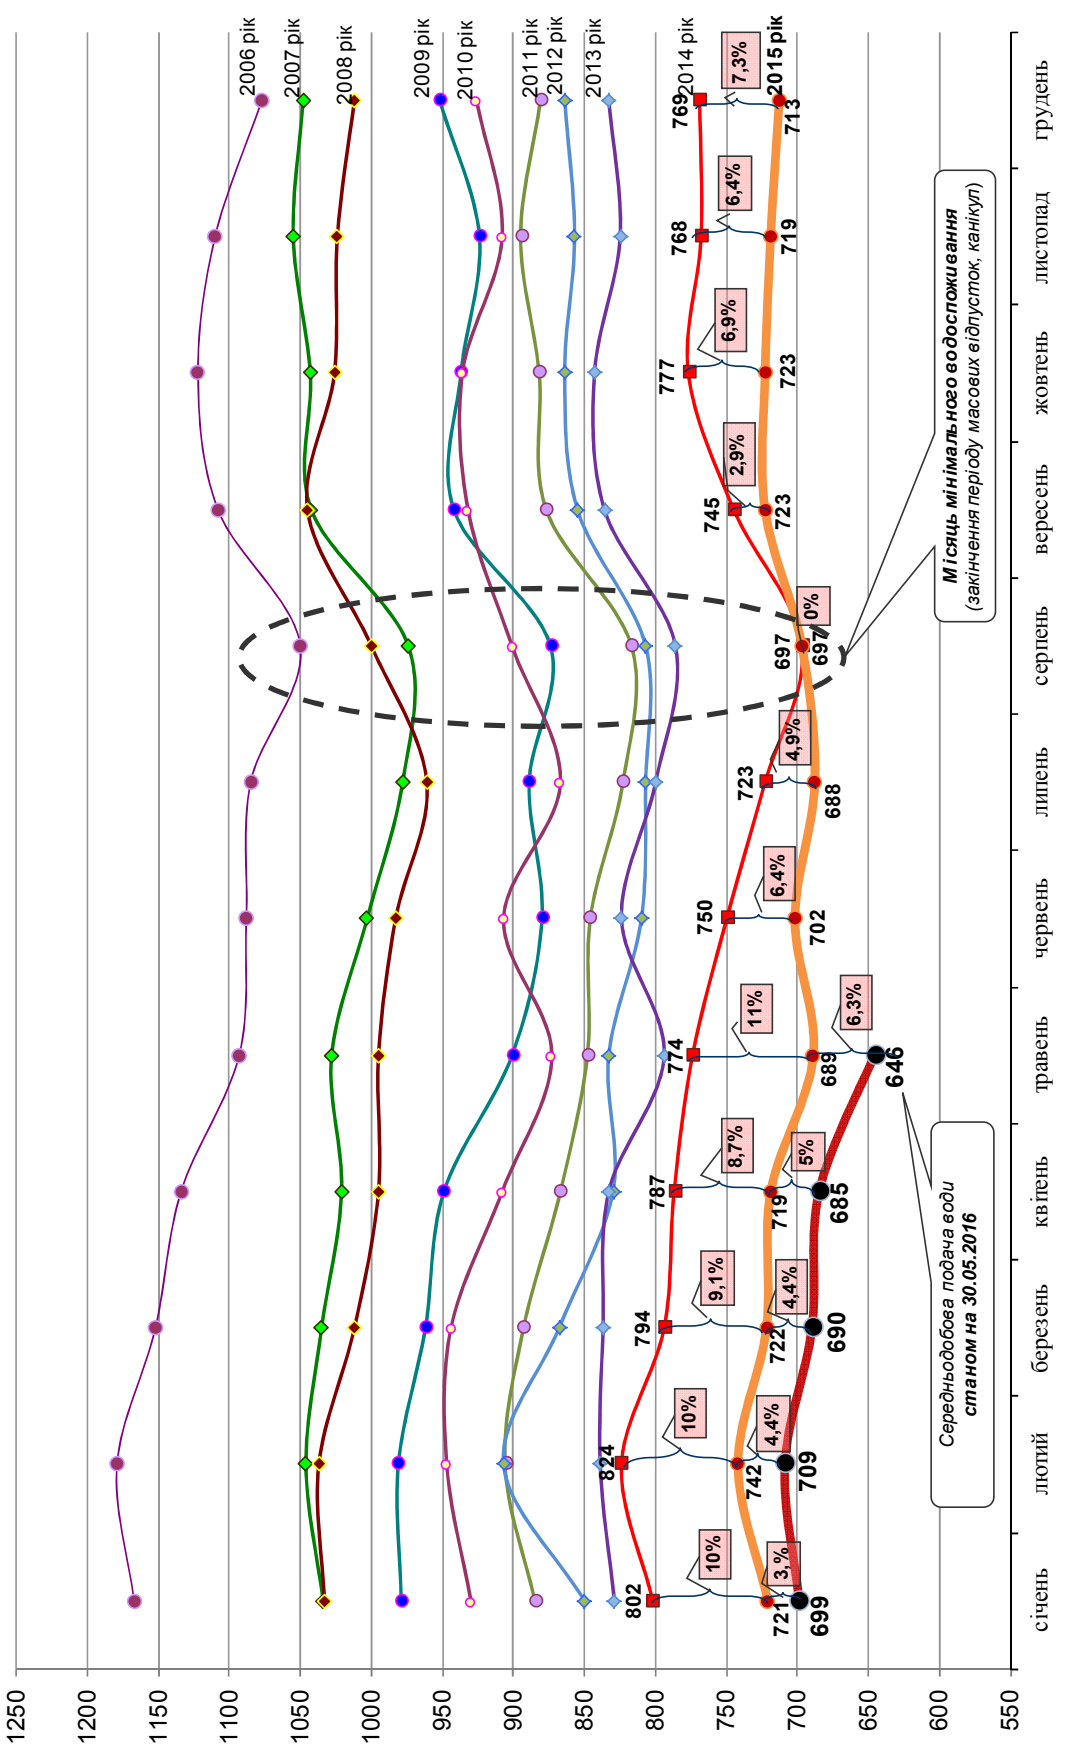

# Середньодобове відведення стоків за 2006-2016 роки (ПОМІСЯЧНО - М.КУБ.)

